



ADRIA-WIEN PIPELINE GmbH  
 St. Ruprechter Str. 113  
 9020 Klagenfurt am Wörthersee

**SICHERHEITSMERKBLATT**  
**Bau- und Grabungsarbeiten**  
 im  
**AWP - Trassenbereich**

**AWP – Tel.Nr.: / Trassenankunft:**  
**0800 / 21 00 15**  
**0463 / 56 990**

**Feuerwehr: 122**  
**Polizei: 133**  
**Rettung: 144**

Für Arbeiten im AWP-Schutzstreifen dürfen nur Personen eingesetzt werden, die nach den AWP-Sicherheitsvorschriften unterwiesen wurden. Bei Nichtbeachtung der AWP-Sicherheitsvorschriften ist das AWP-Personal angewiesen, alle weiteren Arbeiten sofort einzustellen.

SM\_Bau\_Grabungsarbeiten.doc

**Gefahren bei Rohölaustritt:**



Rohöl ist hochentzündlich (**Brand-Gefahr**) und bildet mit Luft explosionsfähige Dämpfe (**Ex-Gefahr**).



Rohöl ist **gesundheitsschädlich**, und kann Lungenschäden sowie Krebs verursachen.




Rohöl ist bei Austritt **umweltschädlich** für Wasser, Boden, Pflanzen und Lebewesen.



Der nächstgelegene Erste-Hilfe Kasten befindet sich .....

**Allgemeine Informationen:**

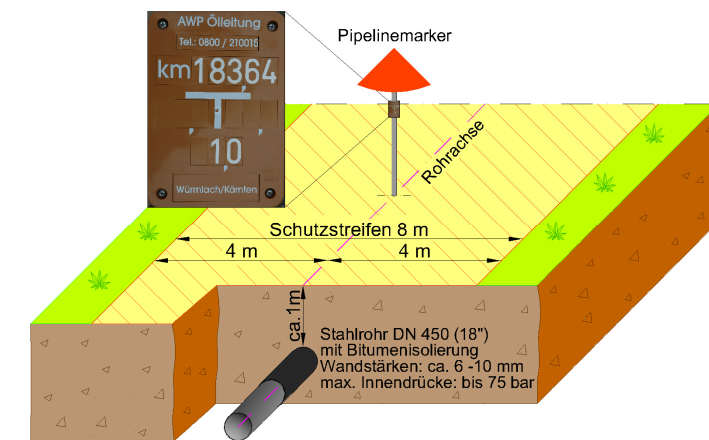

**! Achtung !**

**Der Pipelineverlauf muss nicht der Sichtlinie zwischen den Pipeline – Markern entsprechen!**

**AWP – Bauaufsicht stellt die tatsächliche Lage fest und markiert den Pipelineverlauf!**

**Vor- u. Zuname:** \_\_\_\_\_

**Unterweisung durchgeführt von:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

Stand: Jänner. 2010/op\_sj

## Richtlinien bei Vorhaben im AWP - Pipelinebereich:



Keine Grabungsarbeit im AWP-Schutzstreifen ohne AWP-Bauaufsicht.



Arbeiten ausschließlich bei Vorliegen eines unterschriebenen Arbeitsübereinkommens.



Im unmittelbaren Rohrbereich darf nur händisch unter AWP-Aufsicht gegraben werden.



Bei Nichteinhaltung der im Arbeitsplan / Arbeitsübereinkommen beschriebenen Punkte werden die Arbeiten unverzüglich eingestellt.

## Arbeitsschritte bei Leitungsfreilegung:

- Überprüfung des Arbeitsübereinkommens (Vor Ort mit Unterschrift)
- Feststellung und Kennzeichnung der Leitungssachse/Schutzstreifen durch AWP – Bauaufsicht
- Abtragung der Humusschicht
- Händisches Graben von Suchschlitzen
- Schichtweise Materialabtragung (Rohrsuchgerät / Sondierstab)
- ausschließlich händische Leitungsfreilegung in unmittelbarer Rohrnähe

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien:



Kein Schwenken von Lasten bzw. der Baggerschaufel über der freiliegenden Pipeline.



Einhaltung der Bestimmungen der Bauarbeitschutzverordnung (BauV).

Auf eine ordnungsgemäße Baustellen- und Baugrubenabsicherung ist zu achten. Arbeiten in einer ungesicherten Baugrube sind nicht zulässig.

Unfälle und Zwischenfälle jeglicher Art sind sofort der AWP – Bauaufsicht zu melden.

Bei festgestellten Schäden an der Pipeline sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und der Gefahrenbereich ist zu verlassen.

Dieses Sicherheitsmerkblatt ist von ALLEN im AWP Schutzstreifen arbeitenden Personen mitzuführen und auf Verlangen vorzuweisen.